

TH - 500-800-1300-2000

DANSK



NORSK

ESPAÑOL

ENGLISH

DEUTSCH



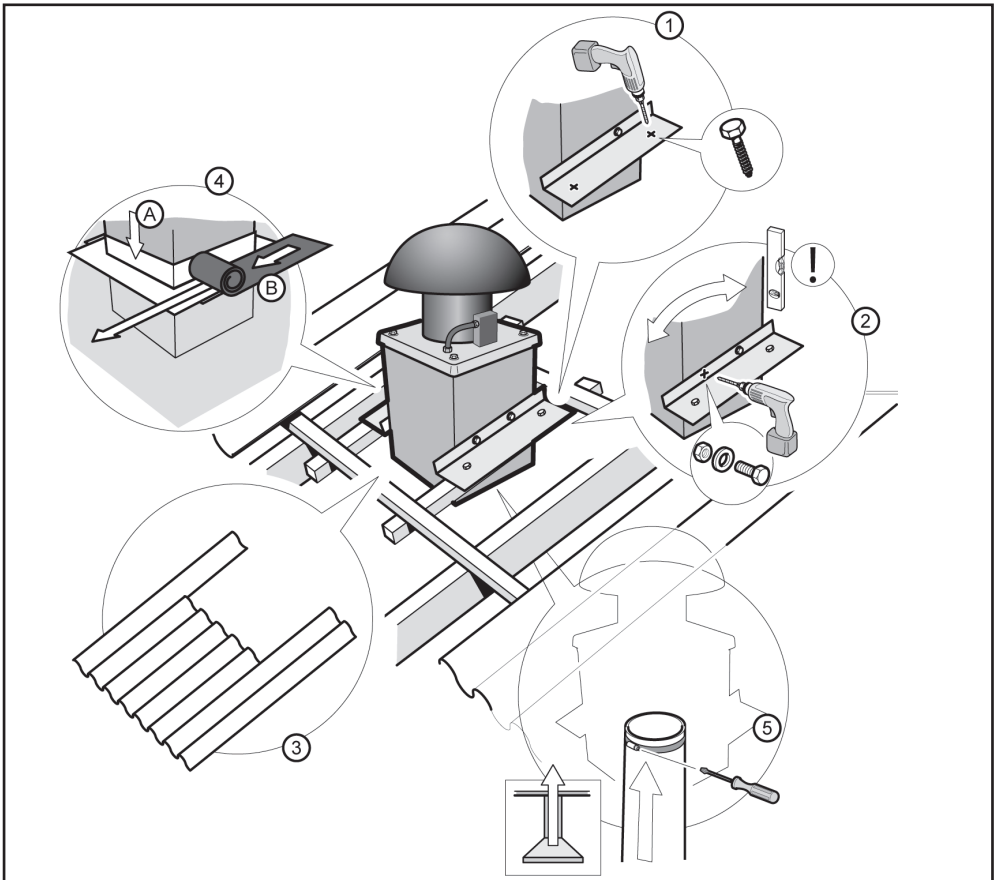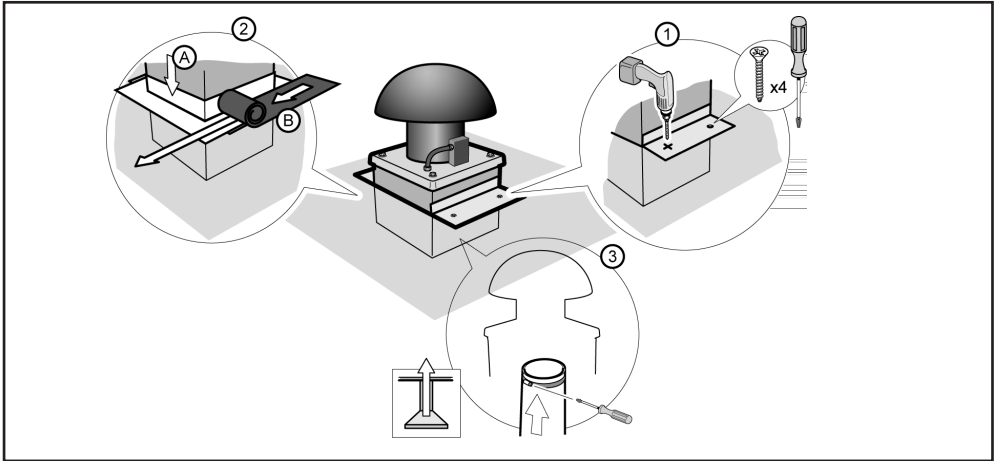

## TAGVENTILATOR TH 500 - 2000 TIL MONTERING PÅ TAG.

**OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør.**

### Fladt tag:

- (1) Tagfundament fastføres til tag
- (2) Inddækning (bly eller tagpap) foretages.
- (3) Tilslutningsflange, rør med kontraspjæld og flexslange tilsluttes.
- (4) Tagventilatoren fastgøres til tagfundamentet.

### El-tilslutning

El-kabel fra emfang, mærket motor, monteret med forlængerled sammenkobles med ledning fra tagventilator.

### Tag med hældning (max 30° hældning):



- (1) Tagfundament fastføres til tag
- (2) Vinge på tagfundament er variabel, således at denne kan følge tages hældning.
- (3-4) Inddækning (bly, tagpap eller tegl) foretages.
- (5) Tilslutningsflange, rør med kontraspjæld og flexslange tilsluttes
- (6) Tagventilator fastgøres til tagfundament

### El-tilslutning

El-kabel fra emfang, mærket motor, monteret med forlængerled sammenkobles med ledning fra tagventilator.

### Teknisk data:

Type	TH 500	TH 800	TH 1300	TH 2000
Tilslutning (V)	230	230	230	230
Wattforbrug	55	140	170	255
Luftmgd. m <sup>3</sup> /h v. 0 vs	500	800	1100	1700
Hastighed i omdr.	2450	2500	2400	2480
Lydniveau (dB)	50	53	60	63
Vægt i kg	3,8	5,6	11,2	17,2
Kanalstørrelse	Ø160mm	Ø200 mm	Ø250 mm	Ø315 mm

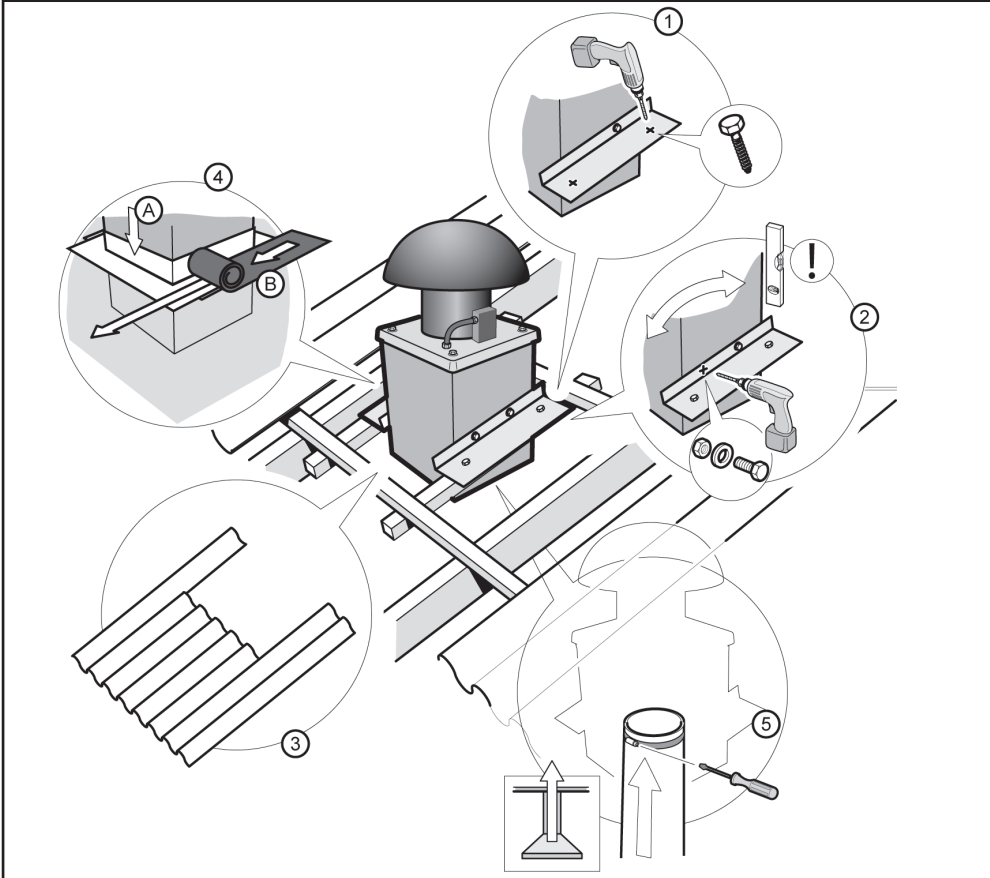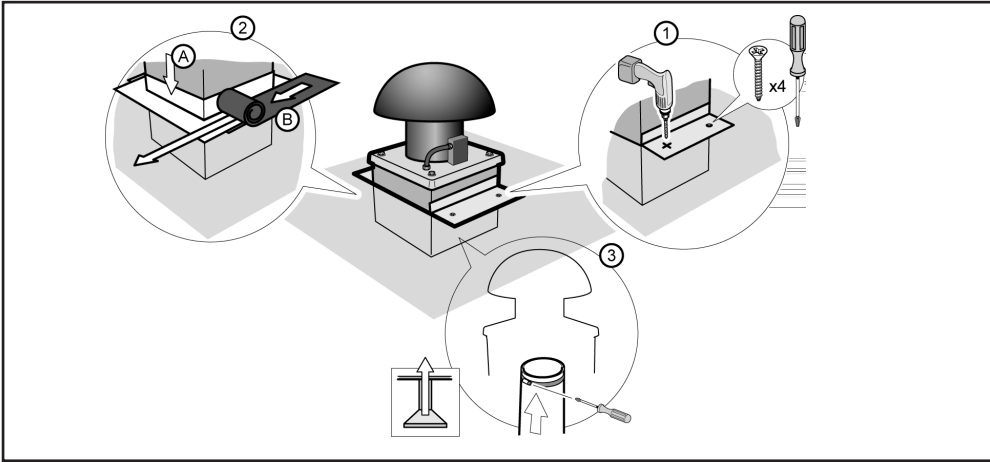

## TAKVENTILATOR TH 500 - 2000 TIL MONTERING PÅ TAK.

**OBS! EL-installasjon må foretas av autorisert el-installatør.**

### Flatt tak:

- (1) Takfundament festes til tak.
- (2) Inndekning (bly eller takpapp) foretas.
- (3) Tilslutningsflange, rør med kontraspjeld og fleksislange kobles til.
- (4) Takventilatoren festes til takfundamentet.

### El-tilslutning

El-kabelen fra viften (merket motor), montert med forlengerledd tilsluttes ledningen fra takventilatoren.

### Skrått tak (max 30° helling):



- (1) Takfundamentet festes til taket.
- (2) Vingene på takfundamentet er regulerbare, slik at de følger taket helling.
- (3-4) Inndekning (bly, takpapp eller tegl) foretas.
- (5) Tilslutningsflange, rør med kontraspjeld og fleksislange kobles til.
- (6) Takventilatoren festes til takfundamentet.

### El-tilslutning

El-kabelen fra viften (merket motor), montert med forlengerledd tilsluttes ledningen fra takventilatoren.

### Teknisk data:

Type	TH 500	TH 800	TH 1300	TH 2000
Tilslutning (V)	230	230	230	230
Wattforbruk	55	140	170	255
Luftmengde m <sup>3</sup> /h v. 0 vs	500	800	1100	1700
Hastighet i omdr.	2450	2500	2400	2480
Lydnivå (dB)	50	53	60	63
Vekt i kg	3,8	5,6	11,2	17,2
Kanalstørrelse	Ø160mm	Ø200 mm	Ø250 mm	Ø315 mm

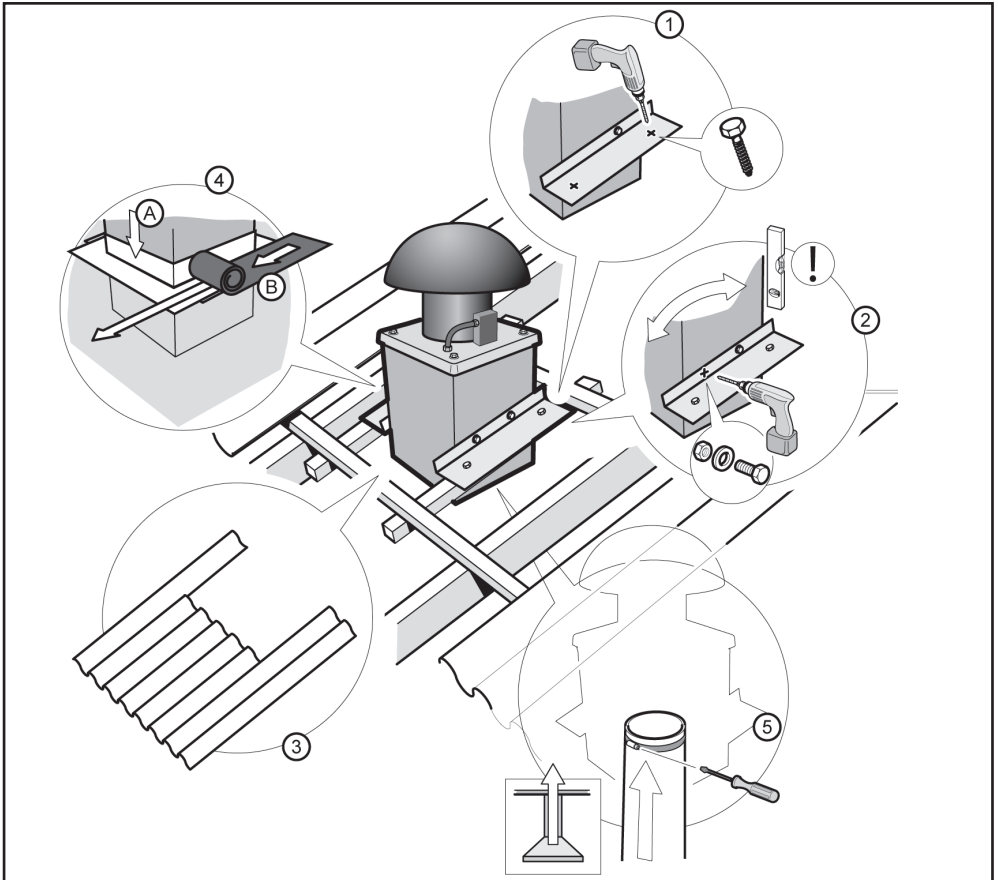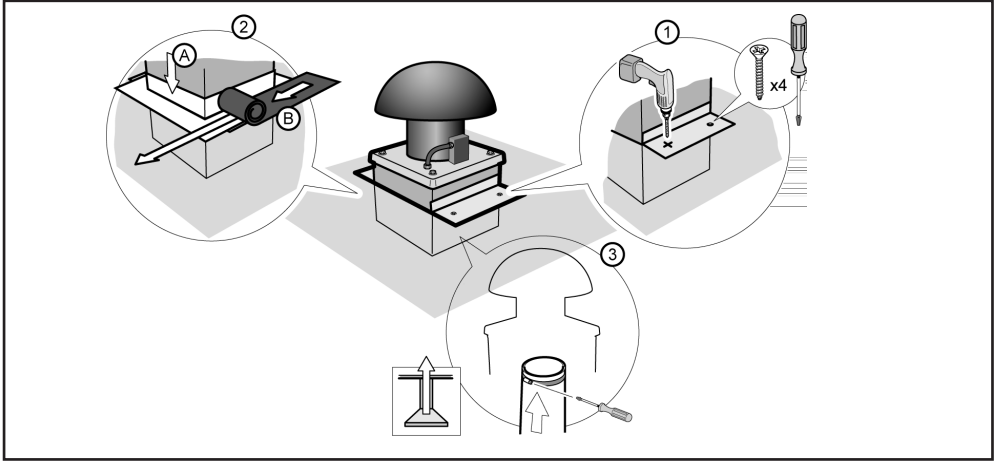

## VENTILADOR DE TEJADOS TH 500 - 2000 PARA MONTAJE EN EL TEJADO.

**ATENCIÓN!** Las instalaciones eléctricas deben llevarse a cabo por un montador electricista autorizado.

### Para tejados llanos:

- (1) Fijar el fundamento de tejado.
- (2) Llevar a cabo el recubrimiento (de plomo o cartón bituminoso).
- (3) Conectar la brida de unión, el tubo con válvula de retención y la manguera flexible.
- (4) Fijar el ventilador de tejados en el fundamento del tejado.

### Conexión a la corriente eléctrica

El cable eléctrico del extractor (marcado "motor"), montado con junta de extensión, se acopla con el cable del ventilador de tejados

### Para tejados inclinados



- (1) Fijar el fundamento del tejado.
- (2) Las alas del fundamento del tejado son variables con el fin de que se adapten a las inclinaciones de los tejados.
- (3-4) Llevar a cabo el recubrimiento (de plomo, cartón bituminoso o teja).
- (5) Conectar la brida de unión, el tubo con válvula de retención y la manguera flexible.
- (6) Fijar el ventilador de tejados en el fundamento del tejado.

### Conexión a la corriente eléctrica

El cable eléctrico del extractor (marcado "motor"), montado con junta de extensión, se acopla con el cable del ventilador de tejados.

### Características técnicas:

Tipo	TH 500	TH 800	TH 1300	TH 2000
Conexión (voltios)	230	230	230	230
Consumo de vatios	55	140	170	255
Cantidad de aire m <sup>3</sup> /h v. 0 vs.	500	800	1100	1700
Velocidad de giro	2450	2500	2400	2480
Nivel de sonido (dB)	50	53	60	63
Peso en kilos	3,8	5,6	11,2	17,2
Tamaño de los conductos	Ø160mm	Ø200 mm	Ø250 mm	Ø315 mm

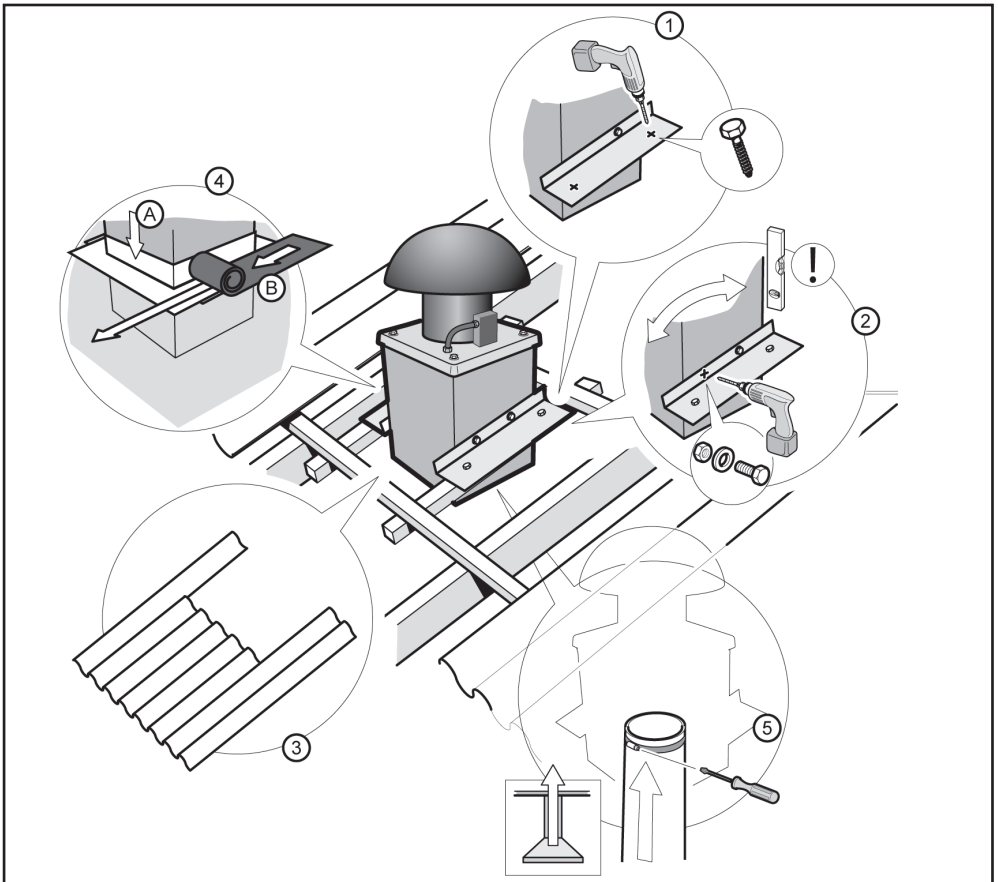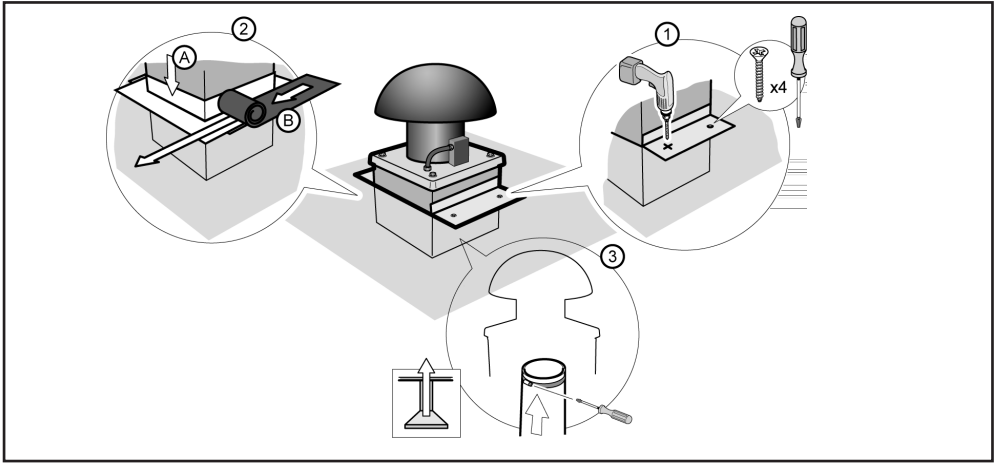



## Roof Ventilator TH 500 - 2000

### For installation on roof..

**NB. Electric installations must be carried out by an authorized electrician.**

#### Flat roof:

- (1) Roof foundation is fastened to the roof.
- (2) Covering (lead or roofing felt) is carried out.
- (3) Connection flange, pipe with counter damper and flexible hose are connected.
- (4) Roof ventilation is fastened to the roof foundation.

#### Electric Connection

Leads from canopy (marked engine) mounted with extension lead are connected to the lead from the roof ventilator.

#### Roof with Slope:



- (1) Roof foundation is fastened to the roof.
- (2) Wings on roof foundation are variable to make them able to follow the slope of the roof.
- (3-4) Covering (lead, roofing felt or tile) is carried out.
- (5) Connection flange, pipe with counter damper and flexible hose are connected.
- (6) Roof ventilator is fastened to the roof foundation.

#### Electric Connection

Lead from canopy (marked engine), mounted with extension lead is connected to the lead from the roof ventilator.

#### Technical Data:

Type	TH 500	TH 800	TH 1300	TH 2000
Connection (V)	230	230	230	230
Watt expenditure	55	140	170	255
Quantity of air m <sup>3</sup> /h v. 0 vs.	500	800	1100	1700
Rotation speed	2450	2500	2400	2480
Sound level (dB)	50	53	60	63
Weight in kg	3,8	5,6	11,2	17,2
Size of shaft	Ø160mm	Ø200 mm	Ø250 mm	Ø315 mm

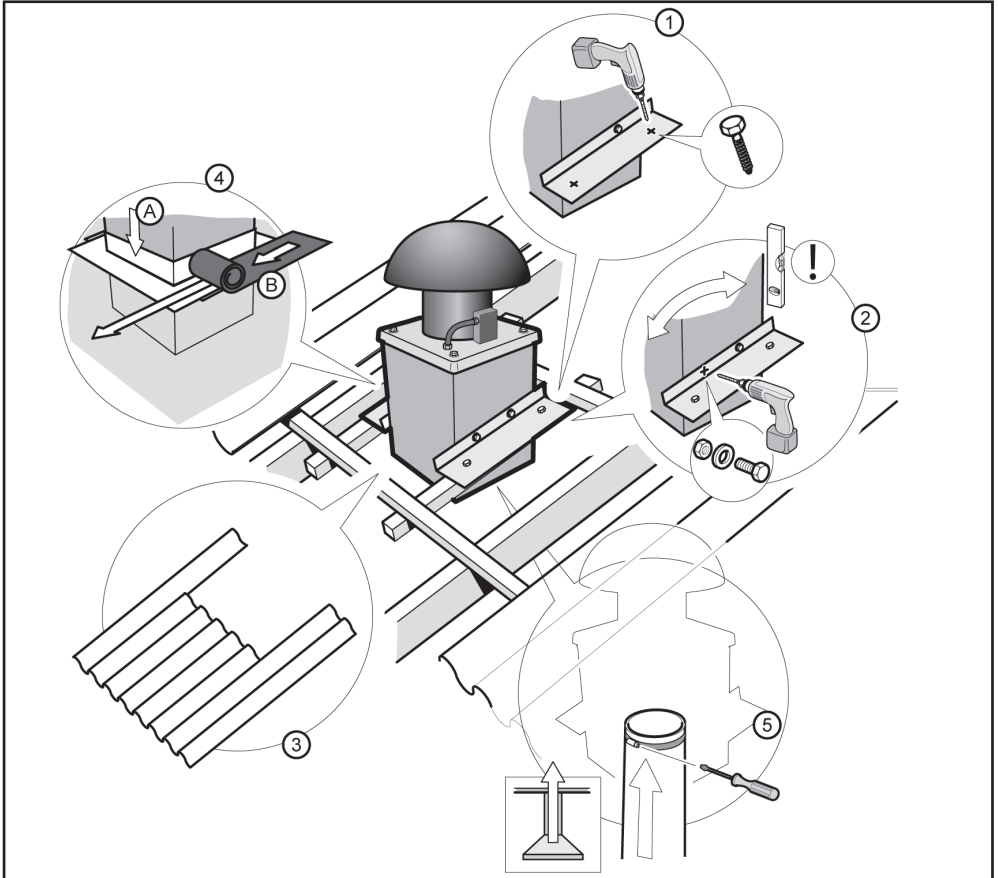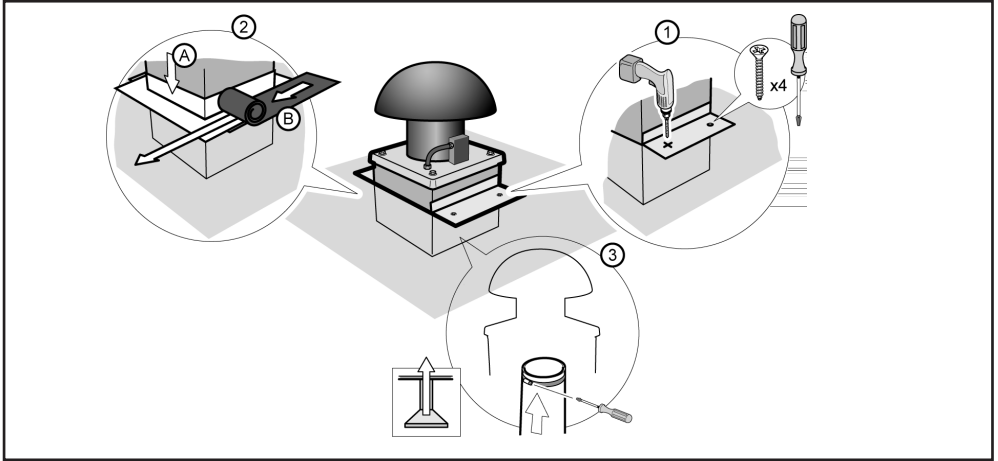

## DACHVENTILATOR TH 500 - 2000 ZUR DACHMONTAGE.

### **BITTE BEMERKEN SIE!**

*Die El-Installation muß von einem autorisierten El- Installateur durchgeführt werden.*

#### **Flaches Dach:**

- (1) Das Dachfundament wird am Dach festgemacht.
- (2) Eindeckung (Blei oder Dachpappe) wird durchgeführt.
- (3) Anschlußflansch, Rohr mit Kontraklappe und Flexschlange wird angeschlossen
- (4) Der Dachventilator wird am Dachfundament festgemacht.

#### **El-Anschluß**

Die Leitung von der Abzugseinrichtung (mit Motor markiert), die mit einem Verlängerungsgelenk montiert ist, wird mit der Leitung des Dachventilators zusammengekoppelt.

#### **Dach mit Neigung:**

- (1) Das Dachfundament wird am Dach festgemacht.
- (2) Die Flügel am Dachfundament sind variabel, so daß diese der Neigung des Daches folgen können.
- (3-4) Eindeckung (Blei, Dachpappe, oder Ziegel) wird durchgeführt.
- (5) Anschlußflansch, Rohr mit Kontraklappe und Flexschlange wird angeschlossen
- (6) Der Dachventilator wird am Dachfundament festgemacht.

#### **El-Anschluß**

Die Leitung von der Abzugseinrichtung (mit Motor markiert), die mit einem Verlängerungsgelenk montiert ist, wird mit der Leitung des Dachventilators zusammengekoppelt.

#### **Technical Data:**

<b>Type</b>	<b>TH 500</b>	<b>TH 800</b>	<b>TH 1300</b>	<b>TH 2000</b>
<i>Anschluß (V)</i>	230	230	230	230
<i>Wattverbrauch</i>	55	140	170	255
<i>Luftmenge m<sup>3</sup>/h v. 0 vs .</i>	500	800	1100	1700
<i>Umdrehungen</i>	2450	2500	2400	2480
<i>Schalniveau (dB)</i>	50	53	60	63
<i>Gewicht in kg</i>	3,8	5,6	11,2	17,2
<i>Kanalgrößen:</i>	Ø160mm	Ø200 mm	Ø250 mm	Ø315 mm

**THERMEX SCANDINAVIA A/S SERVICEAFD.:**

Farøvej 30 • 9800 Hjørring • Danmark

Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04

E-mail: [info@thermex.dk](mailto:info@thermex.dk)

**THERMEX SCANDINAVIA AB**

Vagnmakaregatan 3 • SE-415 07 Göteborg

Tel: 031 340 82 00 • Fax: 031 26 33 90

E-mail: [info@thermex.se](mailto:info@thermex.se) • [www.thermex.se](http://www.thermex.se)



**THERMEX SCANDINAVIA A/S**

Nedre Rommen 5 • 0988 Oslo

Tel.: 22 21 90 20 • Fax: 22 21 90 21

E-mail: [info@thermex.no](mailto:info@thermex.no) • [www.thermex.no](http://www.thermex.no)

**THERMEX SCANDINAVIA S.A**

C/Noi del Sucre, 42 • 08840 Viladecans

Tel.: 93 637 30 03 • Fax: 93 637 29 02

E-mail: [info@thermex.es](mailto:info@thermex.es) • [www.thermex.es](http://www.thermex.es)

**UNITED KINGDOM - DEUTSCHLAND**

Phone: + 45 98 92 62 33 • Fax: +45 98 92 60 04

E-mail: [info@thermex.dk](mailto:info@thermex.dk)